


Textilkabel

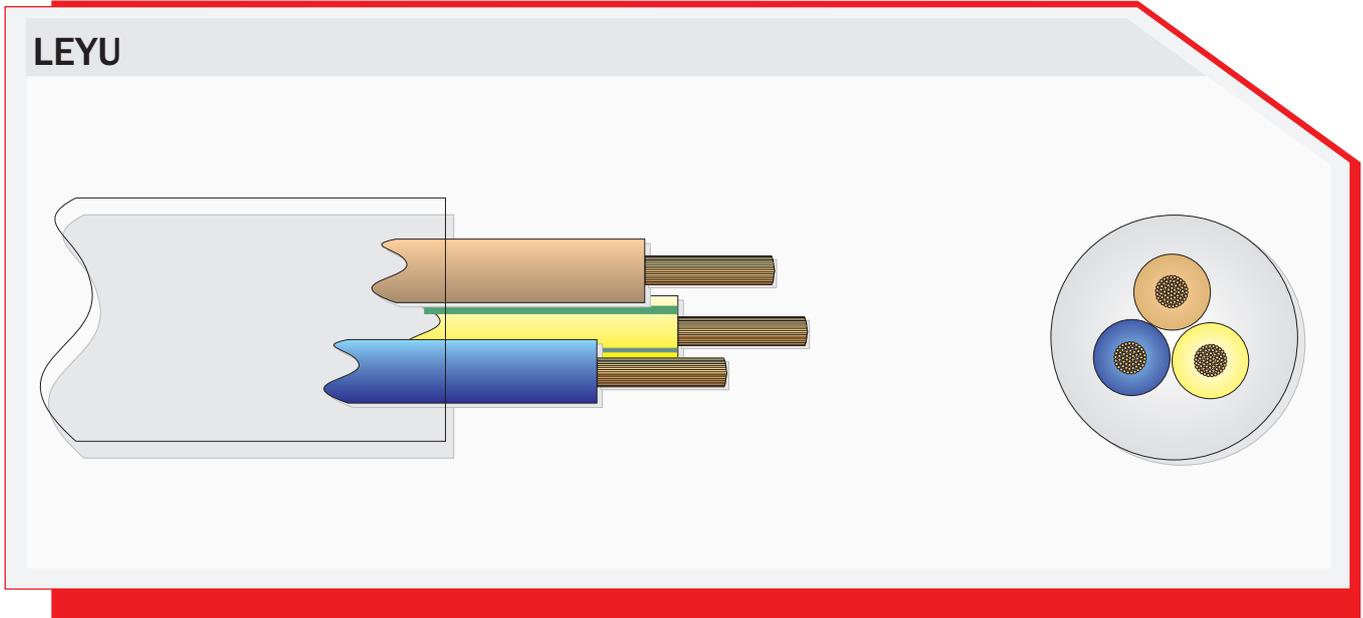

AUFBAU

- feindrähtige Kupferleiter
- Adern mit PVC isoliert
- Adern gemeinsam verseilt
- mit Textil umflochten

NENNSPANNUNG

300/300 V

TEMPERATURBEREICH

-5°C bis +70°C

VERWENDUNG

Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in Leuchten.

NORMEN

ÖVE EN 50525-1

ÖVE EN 50525-2-31

ÖVE EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)

MANTELFARBE

schwarz, weiß, braun, gold

Adernzahl & Nennquersch.	Adernfarbe	Leiter Aufbau*)	Außen Maße*)	Gewicht	Cu-Zahl
n x mm ²		n x mm	mm	kg/km	kg/km
3G0,75	gelbgrün, braun, blau	22x0,20	6,0	50	22,5