


Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten !

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 7.12.0 SP1
Plot : 21.03.2024

BP-WMS-T-800/20/3
BP-F-800/20/3-P IP30
H x B x T
2060 x 800 x 300
+Sockel H=100

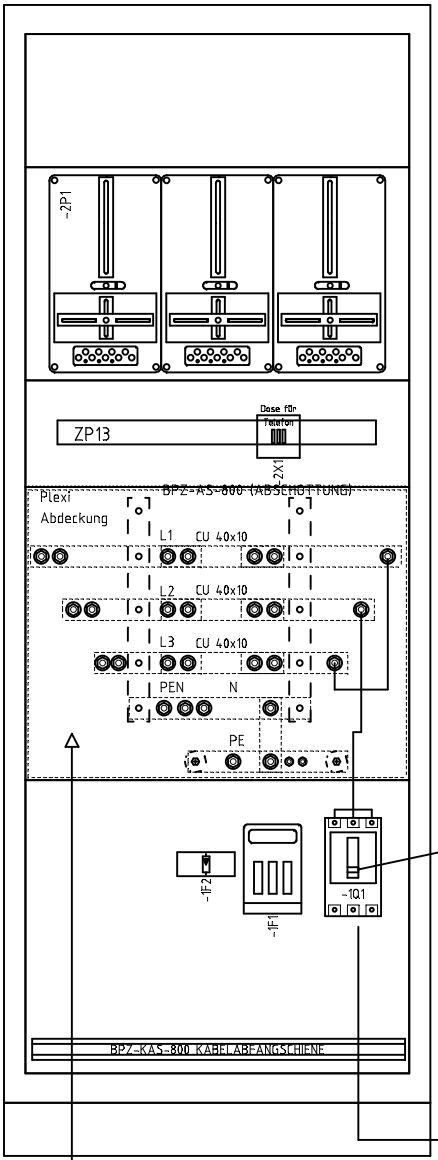

FP-800/250-BL

MT-MSW-800/400-3-A

VZFP-V-800/200-S

FP-800/550-BL


FP-800/550-BL

+Sockel H=100

		Datum	21.03.2024	REXEL Austria GmbH		WAME-T_Rexel		=000030		+30
		Bearbeiter	KEB	Klostergasse 11		Pos 03		WAME-T_250A		
		Geprüft		6020 Innsbruck		Frontansicht		Blatt 1		
R. Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	WAME-T_Rexel		1 Bl.	
1				2						

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten !

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 7.12.0 SP1
Plot : 21.03.2024

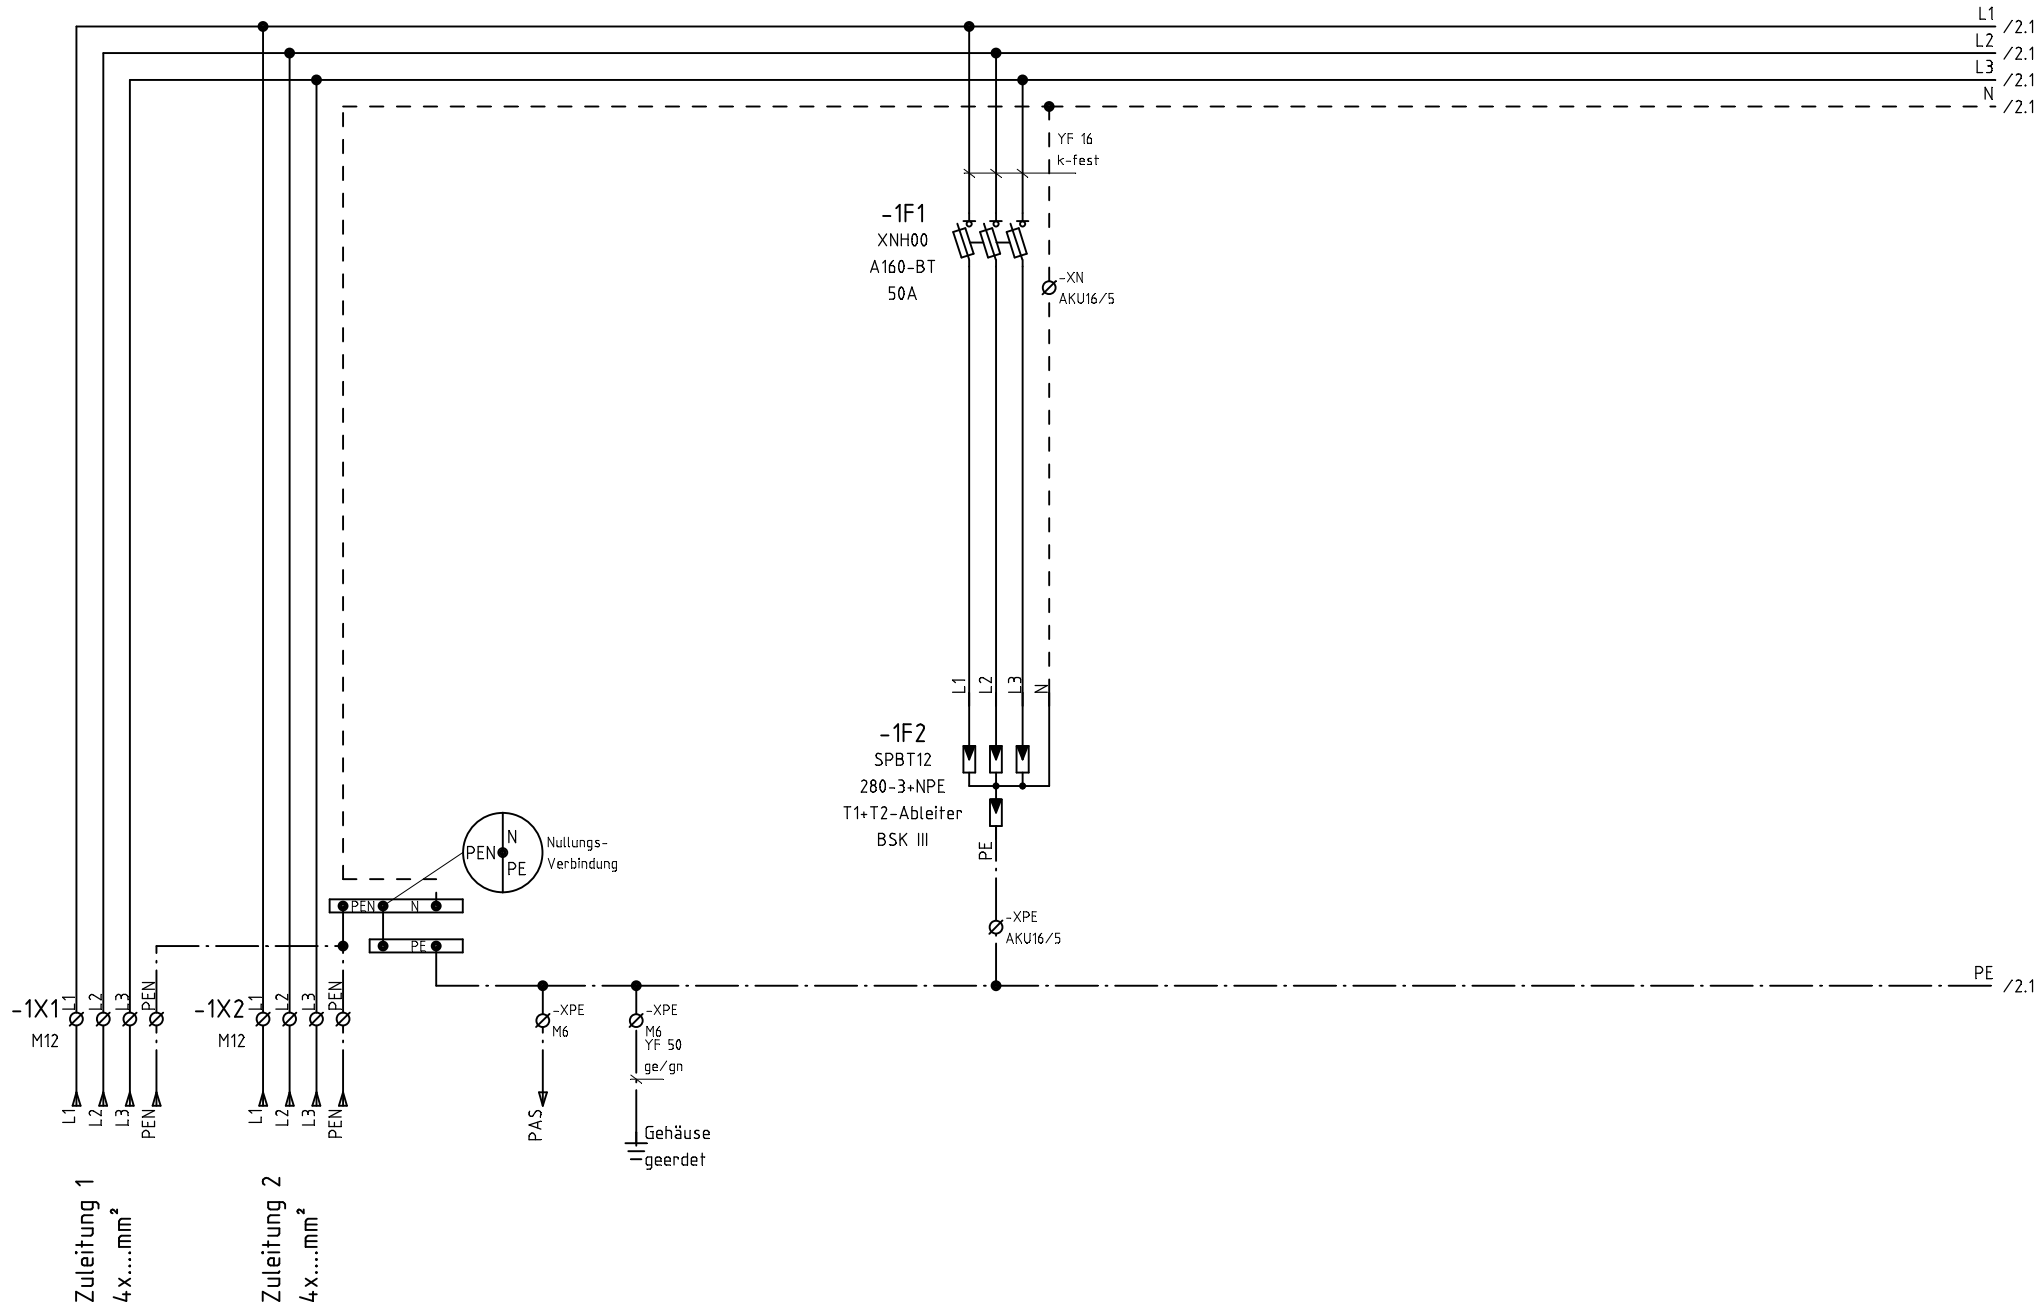

Datum		21.03.2024	REXEL Austria GmbH		WAME-T_Rexel		=000030		+30
Bearbeiter		KEB	Klostergasse 11		Pos 03		WAME-T_250A		
Geprüft			6020 Innsbruck		Stromlaufplan		Blatt 1		
R. Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	WAME-T_Rexel		2 Bl.
1			2						2

1	1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

